

附件 1

报 价 表


项目名称: 不间断电源 UPS

供应商名称: 广西众升博办公设备销售有限公司

单位: 元

序号	采购标的	数量 ①	品牌及规格 型号、生产厂家及国别	技术参数及性能配置	质保期	单价 (元) ②	单 项 合 价 (元) ③=①×②
1	不间断电源 UPS	14	品牌: 山特 型号: C3KS 生产厂家: 山特电子有限公司	一、UPS 电源: 品牌山特 1、类型: 在线式, C 系列为全智能化的双转换的高频纯在线式 UPS, 单进单出。 2、额定容量: 3KVA 3、输入电压: 115VAC~300VAC 4. 输出 电压 范 围 : 220VAC*(1±1%) 5 、 输 出 频 率 范 围 : 40Hz-70Hz 6、功率因素: ≥ 0.98 7、过压保护 输入电压过高过低保护。 8、采用经济运行模式 (ECO) 功能, 当输入市电在固定范围内时, 直接由输入市电向负载提供能量, 逆变处于等待状态; 当输入市电异常时, 立即转为逆变供电, 以节约成本。通过使用更强壮的电子器件, 更成熟的 DSP 控制技术, 来实现提供高可靠性不间断电力的目的。9、输出频率范	三年	2400	33600=14X 2400

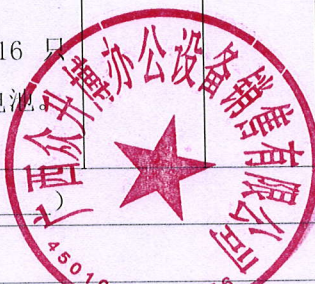

				围 50/60Hz±0.05Hz，负载峰值比：3:1，电压输出失真<4%(线性负载) 10、具有开机自诊断功能，及时发现 UPS 的隐性故障，防患于未然。 11、过载能力： 47s-25s@105%-150%负载； 25s-300ms@150%-200%负载；200ms@>200%负载 12、电池电压：96V。 13. 提故障电话后 2 小时内到达现场，可提供进行 7*24 小时售后服务。 14 智能插槽能提供丰富的可扩展功能，可选择安装 NMC 监控卡、SNMP 卡、RS485、AS400 卡、EMD 环境监测器 二：免维护铅酸蓄电池 ★1、单只电池容量要求：12V-100AH。电池品牌建议与 UPS 为同一品牌以保障最好的兼容性； 2 质保期要求：三年 3.UPS 主机与电池为同一品牌； 三、电池箱： 1. 设计可放置 16 只 12V/100AH 容量的电池。		
总报价：人民币				(¥ 33600 元		
交货期：现货 1 个工作日内						

注：

1. 以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。

2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效处理。

3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，

否则其响应文件按无效处理。

4. 分项报价，不能直接报总价。

法定代表人或者委托代理人（签字）： 商文强
供应商名称（盖公章）：广西众升博办公设备销售有限公司
日期：2024 年 5 月 22 日

附件 2

商务条款偏离表格式
(注：按采购需求具体条款修改)

项目	谈判文件商务条款要求	供应商的响应	偏离说明
1	类型：在线式，全智能化的双转换的高频纯在线式 UPS，单进单出。	在线式，全智能化的双转换的高频纯在线式 UPS，单进单出。	无偏离
2	额定容量：3KVA	额定容量：3KVA	无偏离
3	输入电压：115VAC~300 VAC	输入电压：115VAC~300 VAC	无偏离
4	输出电压范围：220VAC*(1±1%)	输出电压范围：220VAC*(1±1%)	无偏离
5	输出频率范围：40Hz-70Hz	输出频率范围：40Hz-70Hz	无偏离
6	功率因素：≥0.98	功率因素：≥0.98	无偏离
7	过压保护 输入电压过高过低保护	过压保护 输入电压过高过低保护	无偏离

8	采用经济运行模式 (ECO) 功能, 当输入市电在固定范围内时, 直接由输入市电向负载提供能量, 逆变处于等待状态; 当输入市电异常时, 立即转为逆变供电。DSP 控制技术, 可实现提供高可靠性不间断电力。	采用经济运行模式 (ECO) 功能, 当输入市电在固定范围内时, 直接由输入市电向负载提供能量, 逆变处于等待状态; 当输入市电异常时, 立即转为逆变供电, 以节约成本。通过使用更强壮的电子器件, 更成熟的 DSP 控制技术, 来实现提供高可靠性不间断电力的目的。	无偏离
9	输出频率范围 50/60Hz±0.05Hz, 负载峰值比: 3:1, 电压输出失真 < 4%(线性负载)	输出频率范围 50/60Hz±0.05Hz, 负载峰值比: 3:1, 电压输出失真 < 4%(线性负载)	无偏离
10	具有开机自诊断功能。	具有开机自诊断功能, 及时发现 UPS 的隐性故障。	无偏离
11	▲过载能力: 47s-25s@105%-150%负载; 25s-300ms@150%-200%负载; 200ms@>200%负载	过载能力: 47s-25s@105%-150%负载; 25s-300ms@150%-200%负载; 200ms@>200%负载	无偏离
12	▲电池电压: 96V。	电池电压: 96V。	
13	▲主机需提供节能认证。投标人在中标后须提供上述产品的证书 (证明) 的复印件都必须加盖厂家公章。投标人在中标后须提供产品制造商针对本项目的 “售后服务承诺书” 原件, 要求整套 UPS 电源提供原厂三年的全免费保修。对不能满足参数要求虚假响应标的有权上报主管单位处理, 请供应商在报价前仔细评估自身履约能力, 谢绝恶意低价 (以上要求必须提供, 否则不予收货验收)	主机提供节能认证和中国泰尔认证中心认证。在投标文件中提供上述产品的证书 (证明) 的复印件加盖厂家公章。在投标文件中提供产品制造商针对本项目有效的 “授权书”, “售后服务承诺书” 原件, 要求整套 UPS 电源提供原厂三年的全免费保修。	无偏离
14	提故障电话后 2 小时内到达现场, 可提供进行 7*24 小时售后服务。	提故障电话后 2 小时内到达现场, 可提供进行 7*24 小时售后服务。	无偏离
15	免维护铅酸蓄电池 ▲1、单只电池容量要求: 12V-AH。电池品牌建议与 UPS 为同一品牌以保障最好的兼容性;	免维护铅酸蓄电池 1、单只电池容量要求: 12V-100AH。电池品牌建议与 UPS 为同一品牌以保障最好的兼容性;	无偏离

	2 质保期要求：三年 ▲3、UPS 主机与电池为同一品牌；	2、质保期要求：三年 3、UPS 主机与电池为同一品牌；	
--	----------------------------------	---------------------------------	--

法定代表人或者委托代理人（签字）： 

供应商名称（盖公章）： 广西众升博办公设备销售有限公司

日期：2024 年 5 月 22 日



技术需求偏离表

采购项目名称: 不间断电源 UPS

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
1	质保期	自交货验收合格之日起提供 ≥3 年的质保服务。	自交货验收合格之日起 提供 3 年的质保服务。	无偏离
2	售后服务要求	1、免费送货上门; 2、参会单位应提出可行的售后服务承诺书; 3、按厂家承诺实行“三包”; 4、产品报价包括货物的所有费用, 包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等; 5、提故障电话后 2 小时内到达现场, 可提供进行 7*24 小时售后服务。	1、免费送货上门; 2、参会单位应提出可行的售后服务承诺书; 3、按厂家承诺实行“三包”; 4、产品报价包括货物的所有费用, 包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等; 5、提故障电话后 2 小时内到达现场, 可提供进行 7*24 小时售后服务。	无偏离
3	交货时间及地点	1. 交货时间: 成交之日起, 10 天内完成交货及安装调试。 2. 交货地点: 广西南宁市指定地点。	1. 交货时间: 成交之日起, 10 天内完成交货及安装调试。 2. 交货地点: 广西南宁市指定地点。	无偏离
4	运送方式	货物严格按照产品说明书的运输保存要求进行运送	货物严格按照产品说明书的运输保存要求进行运送	无偏离
5	付款条件	货物交货验收合格之日起 15 个工作日内, 成交人提供	货物交货验收合格之日起 15 个工作日内, 成交	无偏离

		并收集送、验货等材料及全额发票交给采购人；采购人按照财务审批流程确认无误后支付合同款给成交人	人提供并收集送、验货等材料及全额发票交给采购人；采购人按照财务审批流程确认无误后支付合同款给成交人	
6	验收标准	1. 验收工作由采购人和成交供应商负责安装的技术人员严格按照国家质量验收规范合格标准及采购文件要求、合同及成交供应商承诺的技术要求和质量标准逐条进行验收，验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用。 2. 验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，同时也应符合生产厂商提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，参数要求必须符合采购文件参数规定，如发现与采购文件参数不符且造成无法验收的，将以不实质响应竞标要求论处。 3. 成交人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品；成交人所提供的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的机型。	1. 验收工作由采购人和成交供应商负责安装的技术人员严格按照国家质量验收规范合格标准及采购文件要求、合同及成交供应商承诺的技术要求和质量标准逐条进行验收，验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用。 2. 验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，同时也应符合生产厂商提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，参数要求必须符合采购文件参数规定，如发现与采购文件参数不符且造成无法验收的，将以不实质响应竞标要求论处。 3. 成交人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品；成交人所提	无偏离

	4. 本项目中的货物，供应商竞标时必须提供包含该设备生产商编写的、完整的、中（英）文版的性能参数描述等有关产品说明或彩页（可以从生产厂家网页下载的 PDF 或 HTML 文件）。当响应文件提供的设备性能参数与该设备生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 5. 验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担，报价时应考虑相关费用。 6. 成交人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 7. 国家相关法律、法规、标准和规范等。	供的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的机型。 4. 本项目中的货物，供应商竞标时必须提供包含该设备生产商编写的、完整的、中（英）文版的性能参数描述等有关产品说明或彩页（可以从生产厂家网页下载的 PDF 或 HTML 文件）。当响应文件提供的设备性能参数与该设备生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 5. 验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担，报价时应考虑相关费用。 6. 成交人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交	
--	---	---	--

			人承担所有责任和费用， 采购人保留进一步追究 责任的权利。 7. 国家相关法律、法规、 标准和规范等。	
--	--	--	---	--

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商名称（盖公章）：广西众升博办公设备销售有限公司

日期：2024年5月22日

采购合同书

合同名称：不间断电源 UPS

合同编号：62024052147628839

采购单位：广西壮族自治区妇幼保健院

供应商：广西众升博办公设备销售有限公司

2024 年 5 月 22 日



产品认证证书

中国节能认证

证书编号: CQC17701174426

发证日期: 2022年04月26日

有效期至: 2025年09月09日

委托人名称 山特电子(深圳)有限公司
及注册地址 深圳市宝安区 72 区宝石路 8 号
品牌 SANTAK

制造商名称 山特电子(深圳)有限公司
及注册地址 深圳市宝安区 72 区宝石路 8 号

生产企业名称 山特电子(深圳)有限公司
及生产地址 深圳市宝安区 72 区宝石路 8 号

产品名称和系列、规格、型号 不间断电源
CASTLE 3K(6G), C3K(2021), S-C3K (2014), 输入: 220Vac, 50Hz, 14.3A, 输出: 220Vac, 50Hz, 13.6A, 容量: 3000VA/2400W; CASTLE 3KS(6G), C3KS(2021), S-C3KS(2014), 输入: 220Vac, 50Hz, 16.0A, 输出: 220Vac, 50Hz, 13.6A, 容量: 3000VA/2400W

产品标准和技术要求 CQC3108-2011

认证模式 产品检验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC31-461234-2009 认证规则的要求, 特此发证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2017 年 09 月 19 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P




可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070



电话: +86 10 83886666



山特城堡系列

CASTLE UPS

1-10kVA电源管理专家

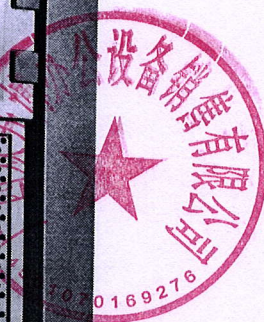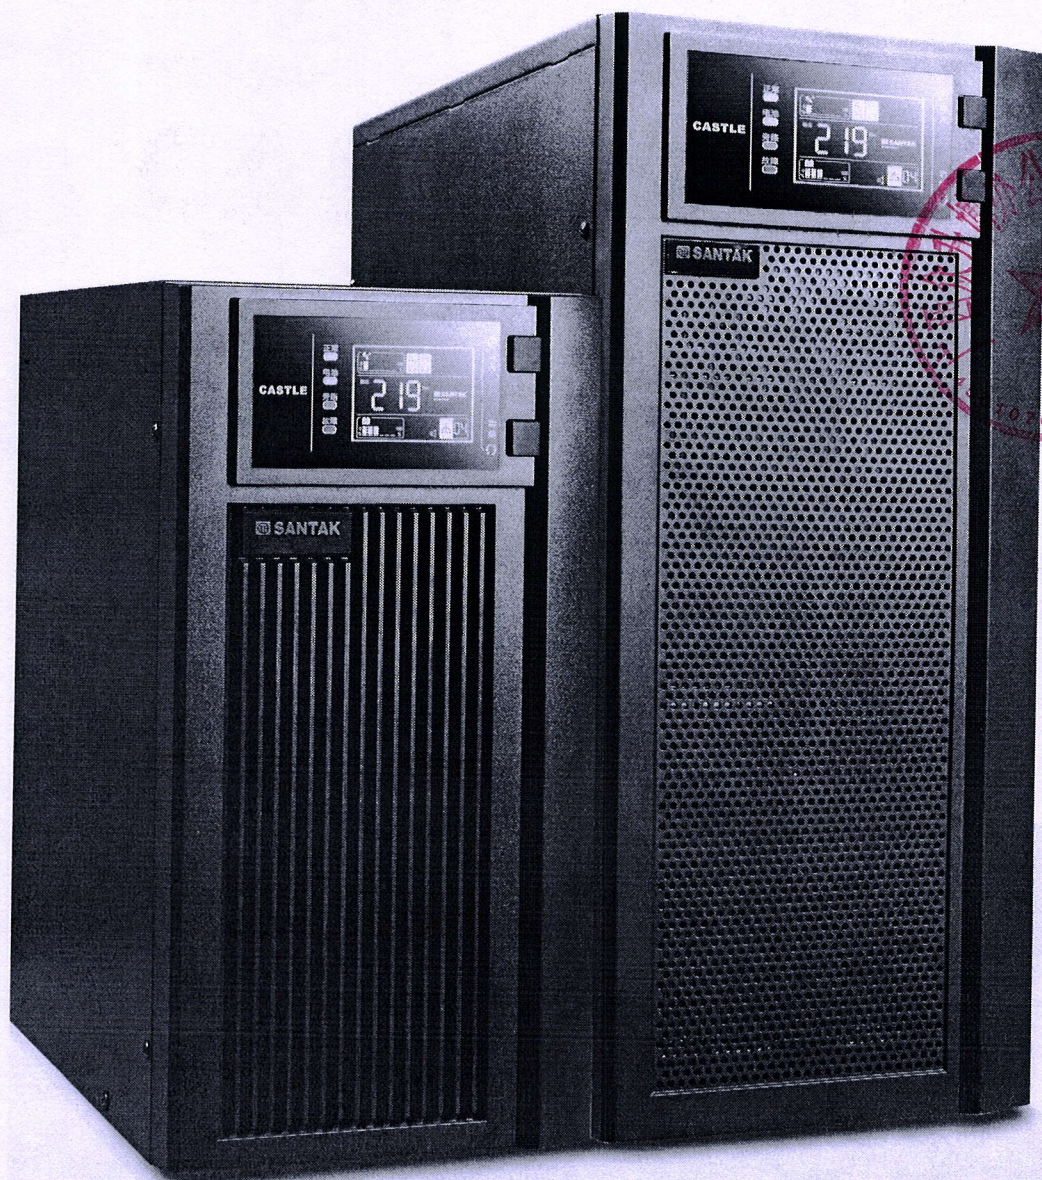

C1-3kVA电源管理专家

产品介绍

山特城堡1-3kVA是目前中国市场销量广、畅销的在线式1-3kVA UPS。通过30多年的经验积累，数字化控制技术，在解决多种电力问题（市电断电、电压下陷、浪涌、欠压、过压、电子干扰、频率波动、谐波、谐波失真、其他）的基础上，进一步提高了产品的适应性和可靠性，为用户设备以及UPS本身提供可靠的保障。



C1-3kVA 主要应用场景描述

IT及网络设备

小型服务器及工作站、交换机和监控系统

嵌入式及自动化控制系统

ATM柜旁机、自动售票机、电力及铁路信号系统、SCADA系统

办公及商务设备

办公电脑、打印机、扫描仪、POS机等设备

产品性能

容量广，安全可靠

- 市场上畅销、销量广的在线式UPS，30多年经验积累，能适应中国电力环境
- 超宽输入电压频率范围，适应苛刻的电力环境
- 成熟的数字化控制技术，强性的功率半导体器件，三重软硬件保护，更加安全可靠




绿色功率设计，节能环保

- 输出功率最高可达90%，提供更多能量
- 高效率电气设计，在线模式下效率高达90%，节省运行费用，减少更多排放
- 绿色环保，符合欧洲环保指令的各项要求

智能人性化设计，灵活易扩展

- 电池易配置，可满足不同放电时间要求
- 智能实时电池监测，电池状态尽在掌握
- 多种选配件，灵活适应不同需求

超宽的输入电压、频率范围




可搭配发电机使用



选配件清单

选配件	料号
智能卡插槽	730-86005
NMC卡(网络监控卡)	730-86009
CMC卡(Modbus通信卡)	730-86050
EMP(浪涌保护滤波器)	744-A2640
USB6RS232卡	730-86002
AS400卡(干接点卡)	730-86054
SPCC_N(云数据卡)	744-F0612
WLANdongle(云数据WiFi模块)	744-A4979
前面板防尘网配件(适用于2K、3K)	744-A5778



城堡C1-3kVA广泛应用于全国各地

无论是环境恶劣的高海拔地区

供电品质欠佳的边远山区

潮湿高热的东南沿海


还是供电紧张的大中城市

C1-3kVA都能给您提供

提供安全可靠的保护



C6-10kVA电源管理专家

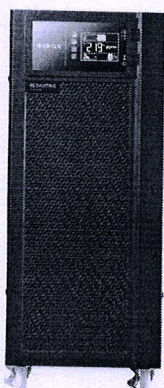

全新外观, 全新登场

- 新外观, 新设计, 新品质
- 更高功率密度, 更多能量
- 更宽输入范围, 更高效率
- 超低噪音, 丰富的可配置选项

产品介绍

城堡C6-10kVA是一款继承上一代城堡系列UPS的优秀品质, 并在其基础上表现更加出色的双转换在线式UPS。在有效解决5种电力问题(断电、市电电压过高或过低、电压瞬间跌落或幅值畸变、高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、零线干扰、频率波动)的基础上, 城堡C6-10kVA大幅提升了其在可靠性、强韧性、适应性和灵活性等方面的表现, 满足了用户对稳定且不间断电力的需求。同时, 其所具备的丰富的可扩展功能, 也为满足用户的个性化需求提供了保障。

产品性能

全新升级

全新的功率设计和散热设计, 通过使用更强大的电子器件, 更成熟的DSP控制技术, 更实现提供高可靠性不间断电力的目的。

功率因数再次提高

功率因数由0.8并级至0.9, 相比传统UPS, 带载量增加28%, 创新的散热设计, 体积小, 功率密度更高。

更高效率, 更强适应性


满载效率高达94%, 半载时效率即可达到93.5%, ECO模式下效率更高可达96%, 为您节省了宝贵的能源。

超宽输入电压频率范围(40Hz~70Hz), 适应不同的电力环境, 完美兼容发电机, 为您的设备提供更优质的保障。



人性化设计, 为您量身定做

超低噪音设计, 正常环境下UPS运行噪音低至47dB, 为您的设备提供静音无声的不间断电力供应。

C6-10K 带载量对比示意图



C6-10K 效率曲线示意图

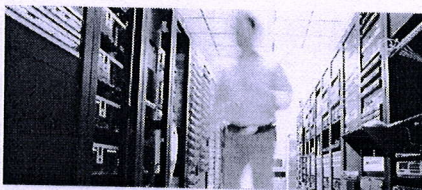

4 | C6-10kVA



多种选配件(如: 智能卡插槽、维护旁路、EPO、并机、并机线、通讯板卡), 可搭配您部署的UPS应用环境。

选配件清单

选配件	料号
智能卡插槽	730-R0405
NMC卡 (网络监控卡)	730-B0369
CMC卡 (Modbus温度卡)	730-B0100
EMP (浪涌保护模块)	744-A0460
USBARS232卡	730-B0102
AS400卡 (干接点卡)	730-E0554
SPCC_N (云联网络卡)	744-F0632
WLANdangle (云联卡无线模块)	744-A0079
维护旁路	730-E0423
并机线组	730-B0420
EPO 套件	730-B0422
智能网络通讯配件 (适用于6K、10K柜机)	744-A5374
智能网络通讯配件 (适用于6K、10K柜机)	744-A5375

C6-10kVA | 5

C1-3kVA 技术参数

型号		C1K	C1KS	C2K	C2KS	C3K	C3KS
容量	VA/W	1000VA/800W*	1000VA/800W*	2000VA/1600W*	2000VA/1600W*	3000VA/2400W*	3000VA/2400W*
输入参数	输入电压范围	85~132VAC					
	频率范围	48Hz~70Hz					
	输入连接	四线					
	输入浪涌系数	< 10% 非线性负载					
	输入功率因数	> 0.98					
	输出电压	220VAC					
	输出精度	± 2%					
输出参数	输出连接	GB 10A *2	GB 15A *2	GB 10A *4	GB 10A *4	GB 10A *2 + 输出端子线	GB 10A *2 + 输出端子线
	输出范围	48~132VAC 50~112					
	输出频率 (电源模式)	50/60Hz (± 0.01Hz)					
	电压调整率	3%					
	输出浪涌系数	< 4% (非线性负载)					
	输出失真度	< 7% (非线性负载)					
	输出波形	纯净正弦输出					
效率	市电模式	88%~90% (47%~25%)					
	过载能力	150%~200%, 256~200ms					
	电池模式	> 90%					
	市电模式	> 90%					
电池及充电参数	电池电压	24VDC	36VDC	48VDC	72VDC	72VDC	96VDC
	电池类型	5Ah	5Ah	9Ah	9Ah	9Ah	9Ah
	充电时间	< 4.5min	取决于用户需求和配置	< 4.5min	取决于用户需求和配置	< 4.5min	取决于用户需求和配置
	放电时间	7d 时间至 90%	7d 时间至 90%	7d 时间至 90%	7d 时间至 90%	7d 时间至 90%	7d 时间至 90%
环境参数	充电电流	1.0A	6.0A	1.0A	6.0A	1.0A	6.0A
	环境温度	0~40°C					
	湿度	< 45dB (非冷凝)					
	噪音	< 50dB (2 米)					
物理参数	尺寸 (WxHxD)mm	144x229x145	144x229x145	190x329x193	190x329x193	190x329x193	190x329x193
	重量 (kg)	8.2	4.2	12.2	7.9	22.6	8.3
	运行环境温度	0~40°C					
	运行环境湿度	20~90% (非冷凝)					
执行标准	认证	CE, FCC, RoHS, REACH, GB 4943					
	安全标准	IEC 60950, IEC 62368-1, GB 4943					
	能效标准	能效等级: A					
	环保标准	RoHS, REACH, GB 4943					
产品认证	认证	CE, FCC, RoHS, REACH, GB 4943					
	安全标准	IEC 60950, IEC 62368-1, GB 4943					
	能效标准	能效等级: A					
	环保标准	RoHS, REACH, GB 4943					
通信和监控	接口	RS232					
	接口类型	RS232					
	接口协议	Modbus					
	接口地址	1~255					
附件	附件	保修卡 (标配)					
	附件	保修卡 (标配)					
	附件	保修卡 (标配)					
	附件	保修卡 (标配)					

备注: * 环境温度: 0~40°C, 湿度: 20~90% (非冷凝)

C6-10kVA 技术参数

型号		C6K	C6KS	C10K	C10KS
容量	VA/W	5000VA/4000W*		10000VA/8000W*	
输入	电压范围	72~275VAC			
	频率范围	48~70Hz			
	连接	三相三线+中线			
	THDI/输入浪涌系数	< 5% 非线性负载			
	输入功率因数	> 0.99			
	输出电压	220VAC			
	输出精度	± 2%			
输出	连接	三相三线+中线			
	输出频率	50/60Hz (± 0.01Hz)			
	输出浪涌系数	< 4% (非线性负载)			
	输出失真度	< 7% (非线性负载)			
	输出波形	纯净正弦输出			
	过载能力	150%~200%, 256~200ms			
	电池模式	> 90%			
效率	市电模式	88%~90% (47%~25%)			
	过载能力	150%~200%, 256~200ms			
	电池模式	> 90%			
	市电模式	> 90%			
电池及充电参数	电池电压	24VDC	36VDC	48VDC	72VDC
	电池类型	5Ah	5Ah	9Ah	9Ah
	充电时间	< 4.5min	取决于用户需求和配置	< 4.5min	取决于用户需求和配置
	放电时间	7d 时间至 90%	7d 时间至 90%	7d 时间至 90%	7d 时间至 90%
环境参数	充电电流	1.0A	6.0A	1.0A	6.0A
	环境温度	0~40°C			
	湿度	< 45dB (非冷凝)			
	噪音	< 50dB (2 米)			
物理参数	尺寸 (WxHxD)mm	144x229x145	144x229x145	190x329x193	190x329x193
	重量 (kg)	8.2	4.2	12.2	7.9
	运行环境温度	0~40°C			
	运行环境湿度	20~90% (非冷凝)			
执行标准	认证	CE, FCC, RoHS, REACH, GB 4943			
	安全标准	IEC 60950, IEC 62368-1, GB 4943			
	能效标准	能效等级: A			
	环保标准	RoHS, REACH, GB 4943			
产品认证	认证	CE, FCC, RoHS, REACH, GB 4943			
	安全标准	IEC 60950, IEC 62368-1, GB 4943			
	能效标准	能效等级: A			
	环保标准	RoHS, REACH, GB 4943			
通信和监控	接口	RS232			
	接口类型	RS232			
	接口协议	Modbus			
	接口地址	1~255			
附件	附件	保修卡 (标配)			
	附件	保修卡 (标配)			
	附件	保修卡 (标配)			
	附件	保修卡 (标配)			

备注: * 环境温度: 0~40°C, 湿度: 20~90% (非冷凝)



山特电子(深圳)有限公司

深圳市宝安72区宝石路8号
电话: +86 (755) 2757 2666
传真: +86 (755) 2757 2730
邮编: 518101

咨询热线: 400-830-3938
800-830-3938
网址: www.santak.com.cn



上海

上海市长宁区临虹路280弄3号
电话: +86 (21) 5200 0099
传真: +86 (21) 5200 0300
邮编: 200335

北京

北京市朝阳区建国门外大街8号国际财源中心
(IFC大厦)9层
电话: +86 (10) 5925 9200
传真: +86 (10) 5925 9211
邮编: 100022

广州

广州市天河区花城大道68号环球都会大厦6713
电话: +86 189 1757 3786
邮编: 510623

成都

成都市锦江区创意产业商务区三色路38号博瑞-
创意成都写字楼A座1003-1004室
电话: +86 (28) 8621 1886
传真: +86 (28) 8621 2009
邮编: 610063

武汉

武汉市昙华林路202号泛悦中心A座1008室
电话: +86 (27) 8771 1936
传真: +86 (27) 8771 1937
邮编: 430070

西安

西安市高新区锦业路86号
电话: +86 189 2343 8457
邮编: 710077

沈阳

沈阳市和平区和平北大街69号总统大厦C座2107室
电话: +86 189 1757 3776
邮编: 110003



2024. 02